

Département de l'Oise
Commune de Gouvieux



Gouvieux

UNE NATURE CHALEUREUSE

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Dossier d'approbation

Annexes sanitaires
Plan des réseaux eaux usées et eau potable

	Prescrite	Arrêtée	Présentation au CM
Révision	14 octobre 2014	13 octobre 2021	29 novembre 2022

Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées de la Vallée de la Nonette

S.I.C.T.E.U.V. DE LA NONETTE
(OISE 60)



	Station d' Epuration Nonette Aval
	Déversoir d' Orage
	Dessableur

SCHEMA DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE GOUVIEUX

LEGENDE SYMBOLES

	Réseau d' Eaux usées privées
	Refolement eaux usées privées
	Réseau d' Eaux Pluviales privées
	Refolement eaux usées communales
	Réseau d' Eaux usées communales
	Réseau d' Eaux Pluviales communales
	Refolement Eaux Pluviales communales
	Refolement Réseau Unitaire communal
	Réseau Unitaire communal
	Réseau gravitaire Eaux usées S.I.C.T.E.U.V.
	Refolement eaux usées S.I.C.T.E.U.V.

LEGENDE SYMBOLES


	Poste de refolement EU communal
	Poste de relèvement EU communal
	Poste de Refolement EP communal
	Poste de Refolement EU privés
	Poste de Relèvement EU privés
	Poste de refolement S.I.C.T.E.U.V.

ASSEMBLAGE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA VALLEE DE LA NONETTE S.I.C.T.E.U.V. DE LA NONETTE

11 Poste de refolement + Bassin d'Orage EU syndical " ancienne station " CHANTILLY
CHANTILLY : POSTE DE REPRISSES DES EAUX ASS VERS STEP DE GOUVIEUX

STATION D'EPURATION NONETTE AVAL (2005)
35 000 EQUIVALENT HABITANTS

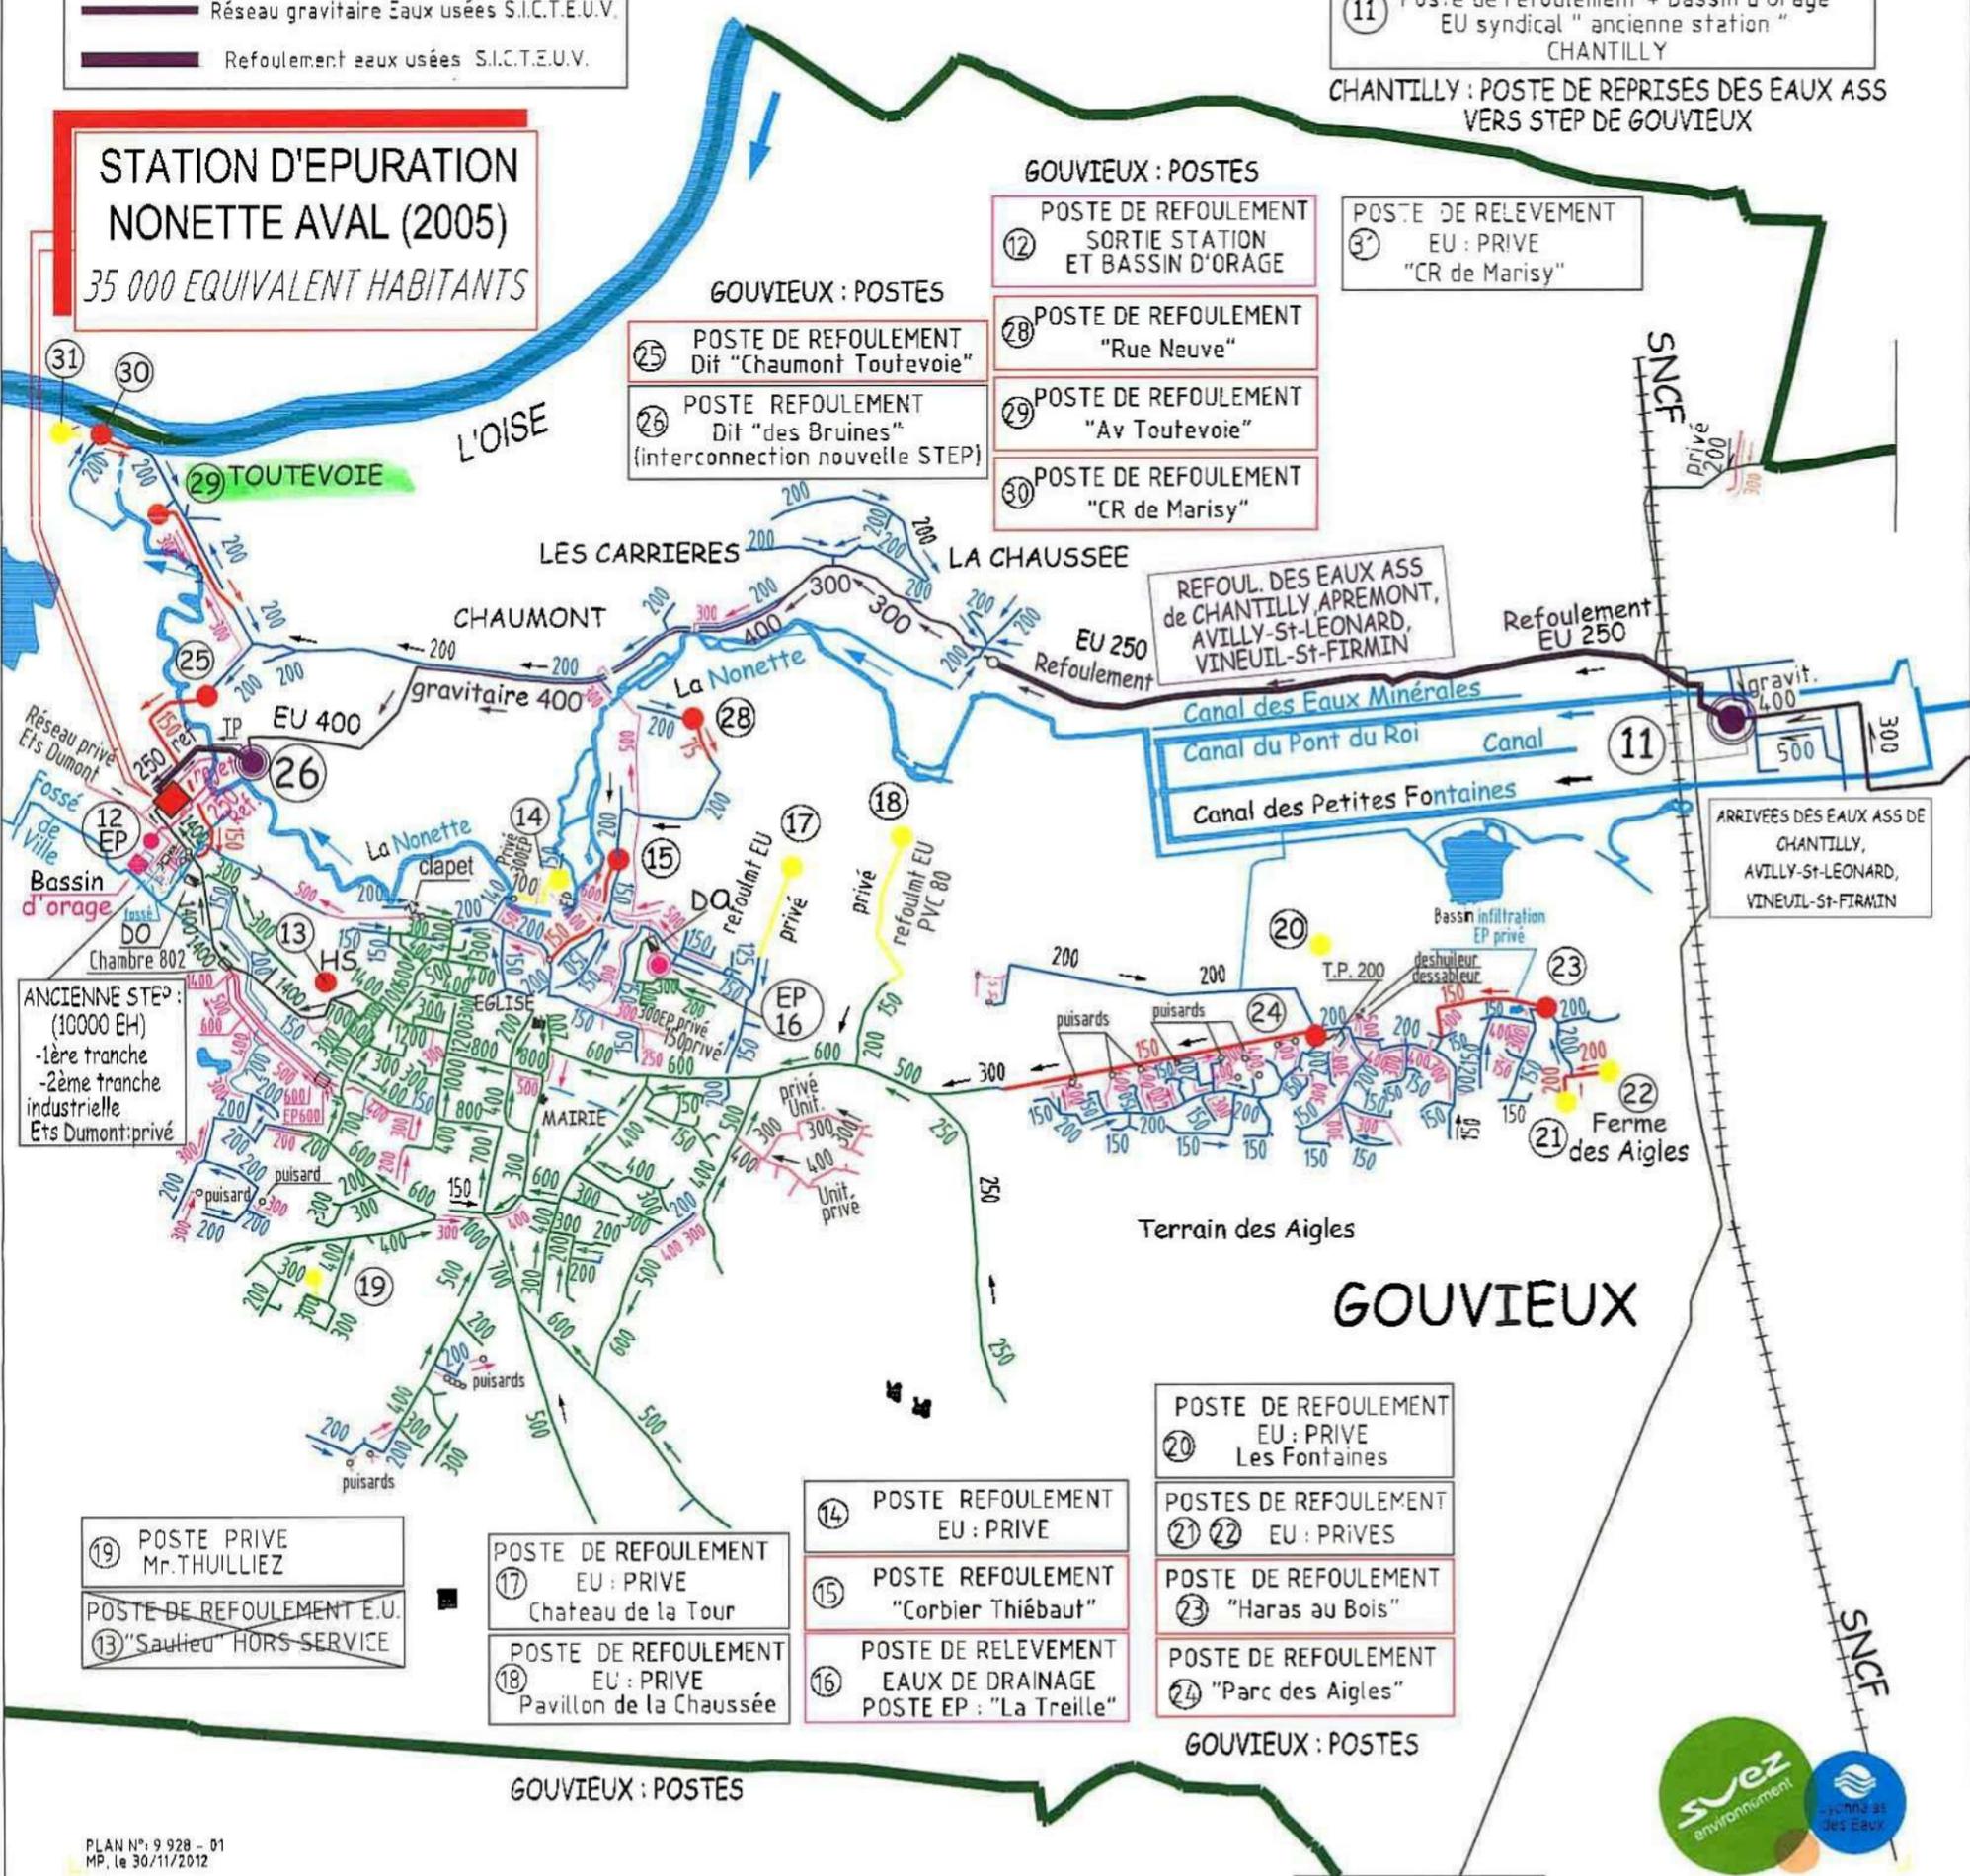

GOUVIEUX : POSTES

25 POSTE DE REFOLEMENT Dit "Chaumont Toutevoie"
26 POSTE REFOLEMENT Dit "des Bruines" (interconnection nouvelle STEP)

GOUVIEUX : POSTES

12 POSTE DE REFOLEMENT SORTIE STATION ET BASSIN D'ORAGE
28 POSTE DE REFOLEMENT "Rue Neuve"
29 POSTE DE REFOLEMENT "Av Toutevoie"
30 POSTE DE REFOLEMENT "CR de Marisy"

31 POSTE DE RELEVEMENT EU : PRIVE "CR de Marisy"

REFOUL. DES EAUX ASS de CHANTILLY, APREMONT, AVILLY-St-LEONARD, VINEUIL-St-FIRMIN

ANCIENNE STEP (10000 EH)
-1ère tranche
-2ème tranche industrielle
Ets Dumont: privé

19 POSTE PRIVE Mr. THUILLIEZ
POSTE DE REFOLEMENT E.U. 13 "Sautieu" HORS SERVICE

17 POSTE DE REFOLEMENT EU : PRIVE Château de la Tour
18 POSTE DE REFOLEMENT EU : PRIVE Pavillon de la Chaussée


14 POSTE REFOLEMENT EU : PRIVE
15 POSTE REFOLEMENT "Corbier Thiébaud"
16 POSTE DE RELEVEMENT EAUX DE DRAINAGE POSTE EP : "La Treille"

20 POSTE DE REFOLEMENT EU : PRIVE Les Fontaines
21 22 POSTES DE REFOLEMENT EU : PRIVES
23 POSTE DE REFOLEMENT "Haras au Bois"
24 POSTE DE REFOLEMENT "Parc des Aigles"



Région de Chantilly - Gouvieux - Lamorlaye

(OISE 60) SCHEMA DU RESEAU D'EAU POTABLE

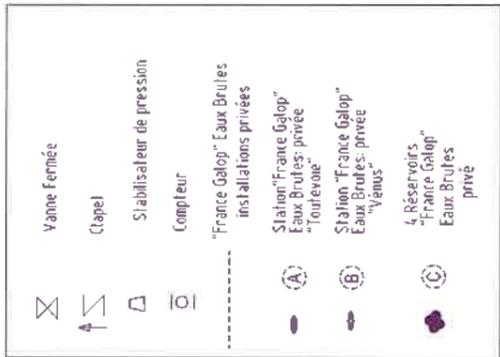

Nota: différente couleur de réseau = différence pression

FORAGES DE BORAN
 F1 : Q = 4,00 m³/h à 16,00 m
 F2 : Q = 4,28 m³/h à 18,00 m
 F3 : Q = 4,25 m³/h à 21,00 m
 F4 : Q = 4,09 m³/h à 30,00 m

STATION DE TRAITEMENT "FORÊT DU LYS"
 Q = 1 200 m³/h traitement
 REFOULEMENT
 5 POMPES IMMERGÉES
 Q = 5 x 400 m³/h
 2 à vitesse variable + 3 fixes
 désinfection traitement au bioxyde de chlore

Réservoir du "Mont de Pô haut"
 2 000 m³
 T.P. = 124,00 - R. = 116,00
 S.M. = 109,88
2 GROUPES DE REPRISE :
 1 seule pompe fonctionne après l'autre
 Q = 2 x 354 m³/h à 21 m
 (mais il est possible de faire marcher les 2 pompes en même temps)

Réservoir du "Mont de Pô bas"
 3 400 m³
 T.P. = 110,51
 S.M. = 110,30
 R. = 106,31

